




2. OG Variante 3: Mischung aus Variante 1 und 2 in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten

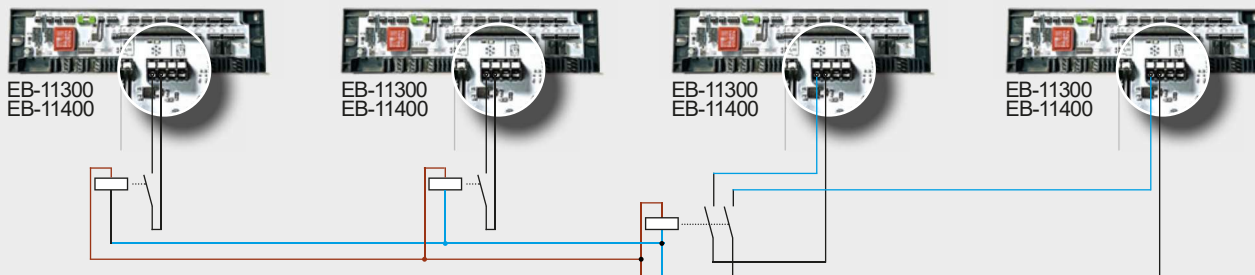

1. OG Variante 2: Ein 4-poliges Relais pro Etage

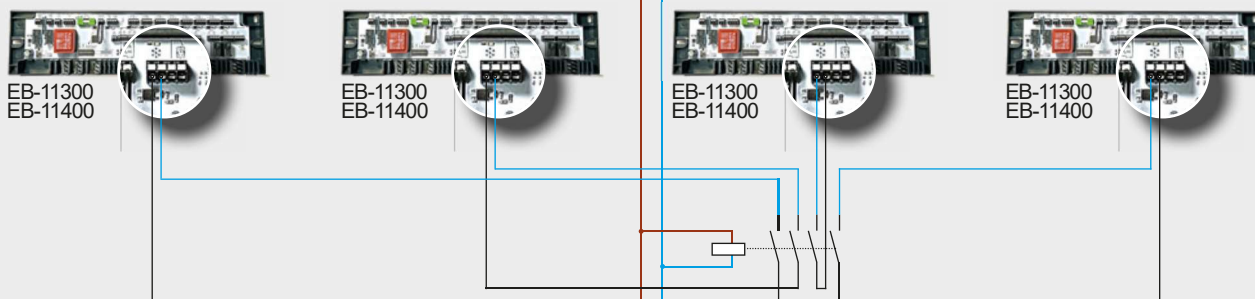


EG Variante 1: Ein Relais pro Basis

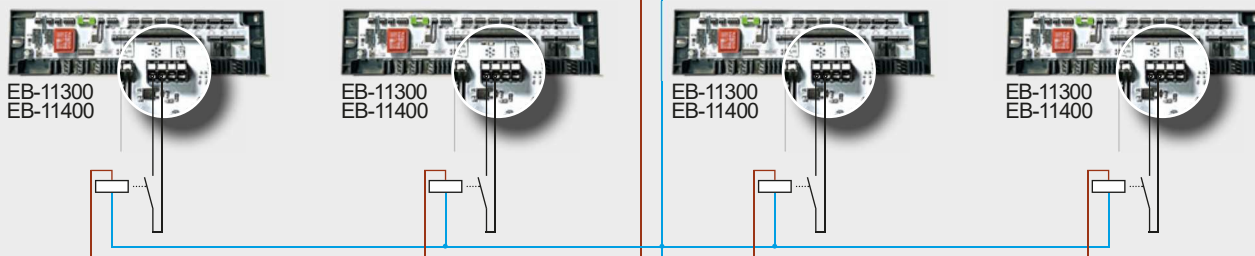

Keller

Potenzialfreier Kontakt
Bei Betriebsart
Kühlen geschlossen

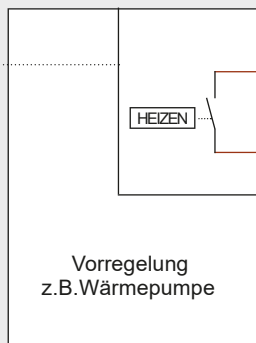

Einige Anlagen haben einen direkten 230-V-Ausgang. Unter Berücksichtigung der Belastbarkeit und der Anzahl der benötigten Relais, kann dieser auch als Steuerspannungsquelle genutzt werden.

Steuersstromkreis
HK-Umschaltung
230 V AC 50 Hz

L N



Sicherheitshinweis:
Der CO-Kontakt einer jeden Basis darf nur mit einem potenzialfreien Kontakt verbunden werden.

Eindirekte Mehrfachverschaltung kann zu Fehlfunktionen oder gar Beschädigungen an Geräten führen.

surprisingly simple.